

	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др В.Маринковића број 4, 31000 Ужице ☎ (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zzzzu@eunet.rs		
---	---	---	---

САОПШТЕЊЕ

Дана 19.07.2014. године на основу резултата биолошких анализа воде за пиће које потрошачима испоручује ЈКП „Водовод“ Ужице са постројења „Петар Антонијевић“ констатовано је погоршање квалитета воде за пиће.


Биолошка испитивања обављена у последња два дана указују на одсуство алге *Planktothrix rubescens*. Нематодe су присутне у броју који нема здравствени значај (према препорукама Светске Здравствене Организације).

Биолошке анализе воде са Сушичког извора у узорку од 25.07.2014. године указале су на одсуство алге *Planktothrix rubescens*. Нематодe су присутне у броју од 5 индивидуа на 5 л воде.

Не препоручује се коришћење воде за пиће и припремање хране. Вода се може користити за санитарно – хигијенске сврхе, прање посуђа, купање, прање зуба...

Сви наведени подаци указују да се радило о краткотрајном акциденту, који није могао угрозити здравље грађана.. У наредном периоду је неопходно интензивирати испирање градске мреже.

Kretanje broja algi *Planktothrix rubescens* u gradskoj mreži (prosek u mernim tačkama)

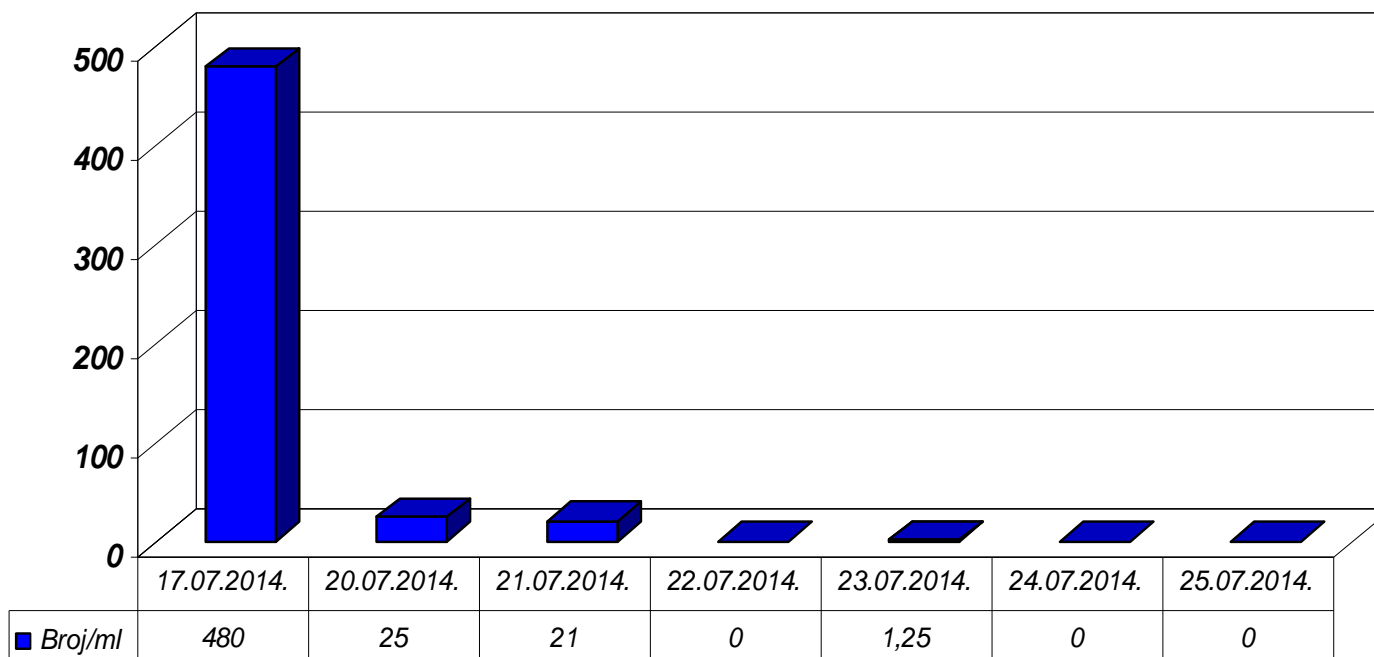

26.07.2014. године

Завод за јавно здравље Ужице